
Hinweise zum Erdgas- und Hausanschluss

Ansprechpartner:
Frank Gehrckens
Telefon: (04171) 7999 - 230

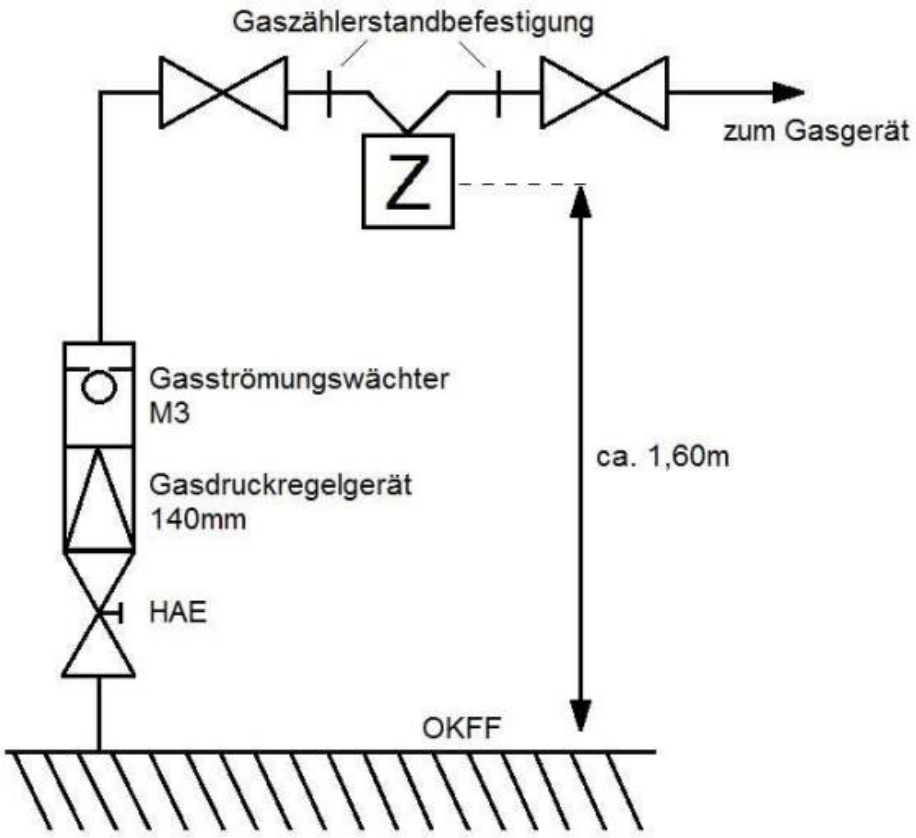

Installationshinweise und Verfahrensabläufe

1. Für Gaszählerwechsel, Reglerkontrollen oder Messungen oder Messungen im Störfall muss ein Kugelhahn vor und hinter dem Gaszähler T-Stück eingebaut werden
2. Es ist ein geschlossenes Reglerpassstück zu verwenden (Bauhöhe 140 mm).
3. Es ist ein Gasströmungswächter unmittelbar (direkt in die Verschraubung) nach dem Gasdruckregelgerät einzubauen.
4. Der höchste Anschlusswert m^3/h ist in der Gasanmeldung einzutragen, um den Gasströmungswächter zu bestimmen.
5. Die Gaszählermontage sowie der Reglereinbau erfolgen durch die Stadtwerke. Die Dichtheitsprüfung ist hierbei vorzuführen. Die Anlage muss betriebsbereit sein.
6. Nach Fertigstellung hat das Installationsunternehmen den zuständigen Schornsteinfeger über die Inbetriebnahme zu informieren.
7. Terminabsprache für Inbetriebnahme unter der Telefon-Nr. (04171) 7999-221/oder -222

Versorgungsgebiet: Winsen/Luhe, Gehrden, Hoopte, Stöckte, Läßrönne, Tönnhausen, Borstel, Sangenstedt, Rottorf, Roydorf, Luhdorf, Bahlburg, Pattensen, Grevelau und Scharmbeck